


Människa och Maskin

Systemens sårbarhet: Cyberstress, EMP & Hacking

[SYSTEM BOOT... DIAGNOSTIK AKTIVERAD.
SÄKERHETSKLASS: KORPORATIV HEMLIG]

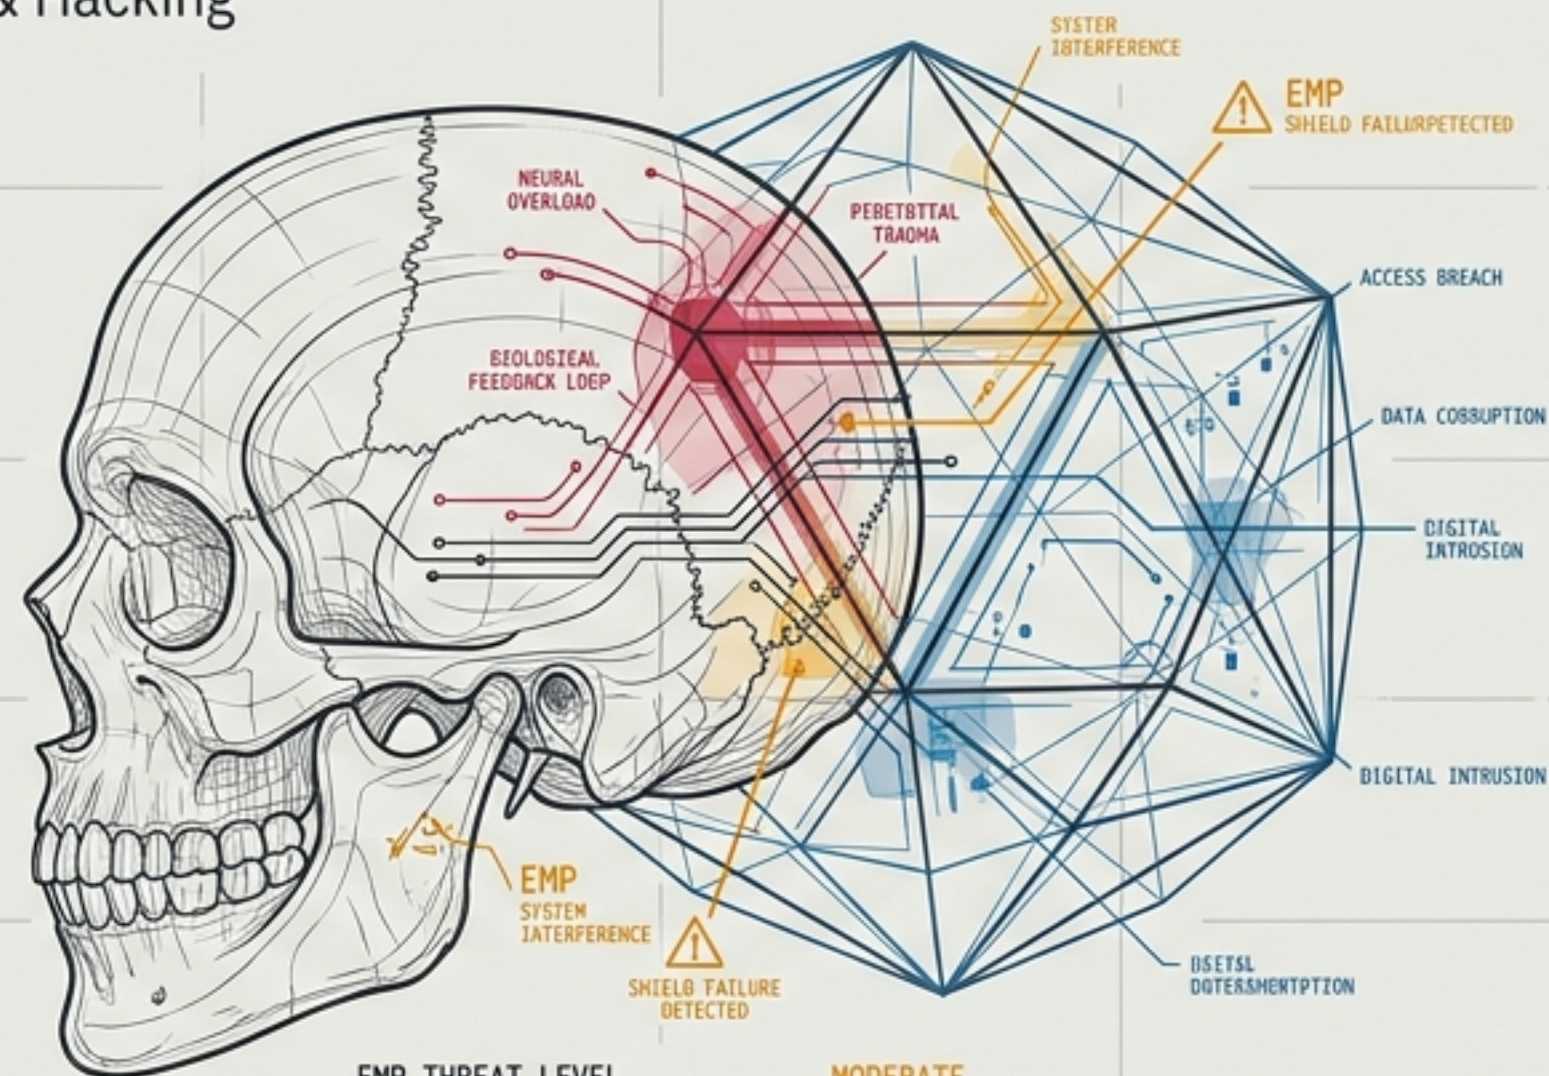

CYBERSTRESS INDEX **CRITICAL**
LEVEL 85% - CRITICAL

EMP THREAT LEVEL **MODERATE**
FIELD STRENGTH 4.2 kV/m

HACKING VULNERABILITY **HIGH RISK**
PENETRATION DEPTH 70%

MITIGATE CYBERSTRESS

NEUTRALIZE EMP THREAT

COUNTER HACKING

NEURAL SHIELDING
COGNITIVE DAMPENING
LEMS: 80% - CRITICAL
LEMS: 50%

GROUNDING PROTOCOLS
SHIELDING PROTOCOLS
SHIELDIG
SHIELD PROTOCOLS
PSS: 85%
PSS: 45%

FIREWALL REINFORCEMENT
DIGITAL QUARANTINE
DIGITAL QUARANTINE
SECURITY BRIDGE
HEMI ATOS
PSS: 50%

CYBERSTRESS

(Biologisk överbelastning)




TRAUMA-NIVÅ: 92% [KRITISK]
BIOMETRISK INTEGRITET: 34%
VITALSYSTEM: KOMPROMISSERAT

Hög Cyberstress sänker din ET. Maskinen blir sårbar när kroppen är pressad.



Neurala fummel (Black ICE) steker din hjärna med direkt biologisk skada (KP).

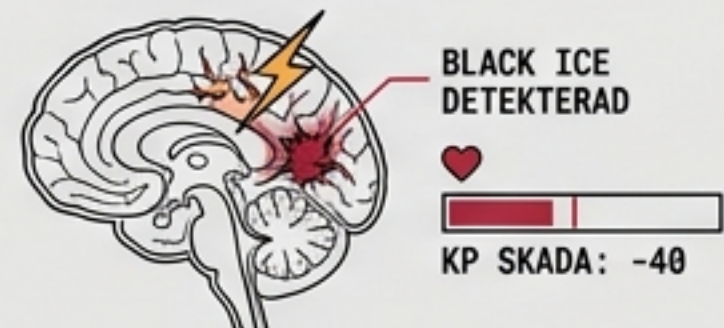

NEURALT MOTSTÅND > BLACK ICE AKTIVERAT > BIOLOGISK SKADA (KP) DIREKT

KATASTROFAL FEEDBACK




SYSTEMKRITISK TOTALFEL
ÅTERSTÄLLNING OMÖJLIG
EVAKUERING REKOMMENDERAS

EMP

(Elektronisk Tålighet / ET)



ET-RESISTENS: 120kV [ÖVERSKREDS]
STRÖMSPIK: DETEKTERAD
SKYDDSSYSTEM: DELVIS UR FUNKTION

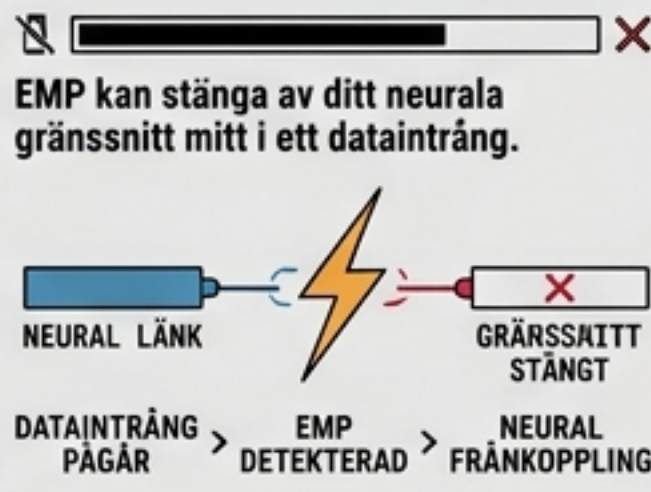

HACKING


(Neurala motintrång)

NEURAL SÄKERHET: NIVÅ 2
[BRUTEN] / INTRÅNGSKÄLLA:
IDENTIFIERAD (NOD-X7)
PROTOKOLL: OMDIRIGERING FEJLADE




Biologisk Gräns (Cyberkapacitet)


$$\text{Max Cyberkapacitet} = \text{UTH} + 1$$

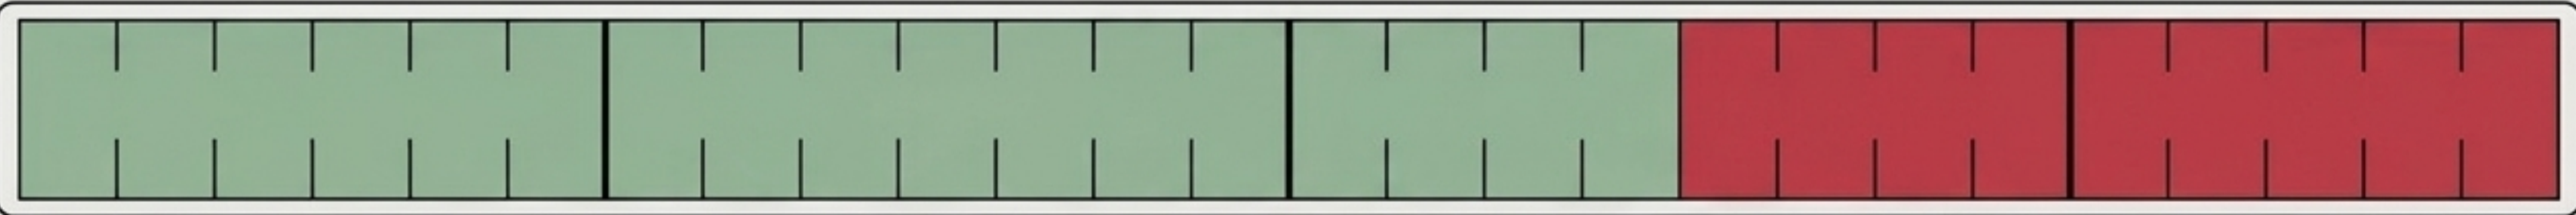

SÄKER ZON (Grön): CB upp till (UTH + 1).
Nervsystemet integrerar tekniken felfritt. (CB 0 till CB Max).


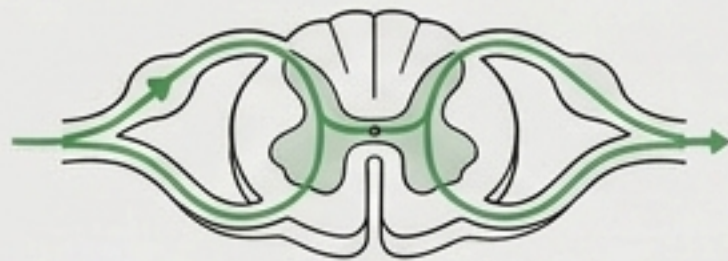


ÖVERBELASTNING (Röd): Varje
CB-poäng över gränsen = 1 Cyberstress.

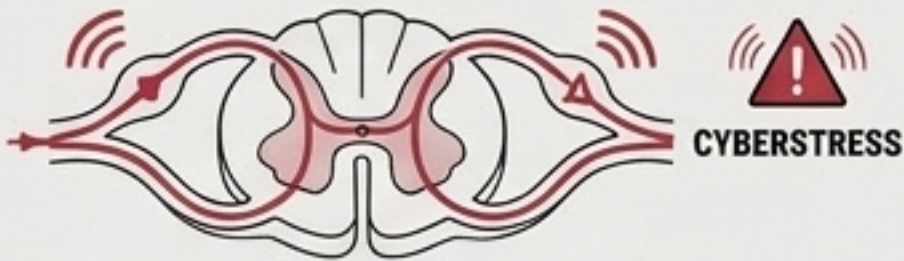

Viktigt: Cyberbelastning (CB) är INTE bärförmåga (Börd). Det är delar av din kropp, inte utrustning.

Eskalering av Cyberstress

	Nivå 1: Sänkt Försvar. Alla dina cybernetiska implantat får -1 i effektiv Elektronisk Tålighet (ET). Lägst ET 1.	 ET STATUS	 -1 ET
	Nivå 2: Nervslitage. Maximala Vitalitetspoäng (VP) sänks permanent med -2. Initiativ sänks med -1. (Nivå 1 kvarstår).	 VP MAX: -2	 INITIATIV: -1
	Nivå 3+: Systeminstabilitet. Extrem risk. Vid en naturlig 1:a (fummel) på ett slag där cybernetik används utlöses ett omedelbart Cybernetiskt Bakslag. Spelledaren kan kräva akut medicinsk stabilisering.	 CYBERNETISKT BAKSLAG: OMEDELBART AKUT STABILISERING KRÄVS	

CYBERSTRESS PROGRESSION —————> SYSTEMKRITISK TOTALFEL

Cybernetiska Bakslag (1T20)

Slås vid fummel under Cyberstress Nivå 3+.

Mjukvaru- & Mindre Fel (Slag 1-4, 9-12):


Temporär systemlåsning (1 runda) eller Energispik (Stört till nästa scen).

Fysiskt & Hårdvarutrauma (Slag 5-8, 13-19):

Synaptisk störning (1T6 VP-skada),
Lokal kortslutning (1T4 KP-skada + Avstängt),
Hårdvaruskada (1T6 KP-skada + Överbelastat).


Katastrofal Feedback (Slag 20):

Implantatet kollapsar explosivt. 2T6 KP-skada.
Karaktären blir permanent Skadad (-2 på allt) tills opererad.
CB-värdet låses obrukbart i kroppen.


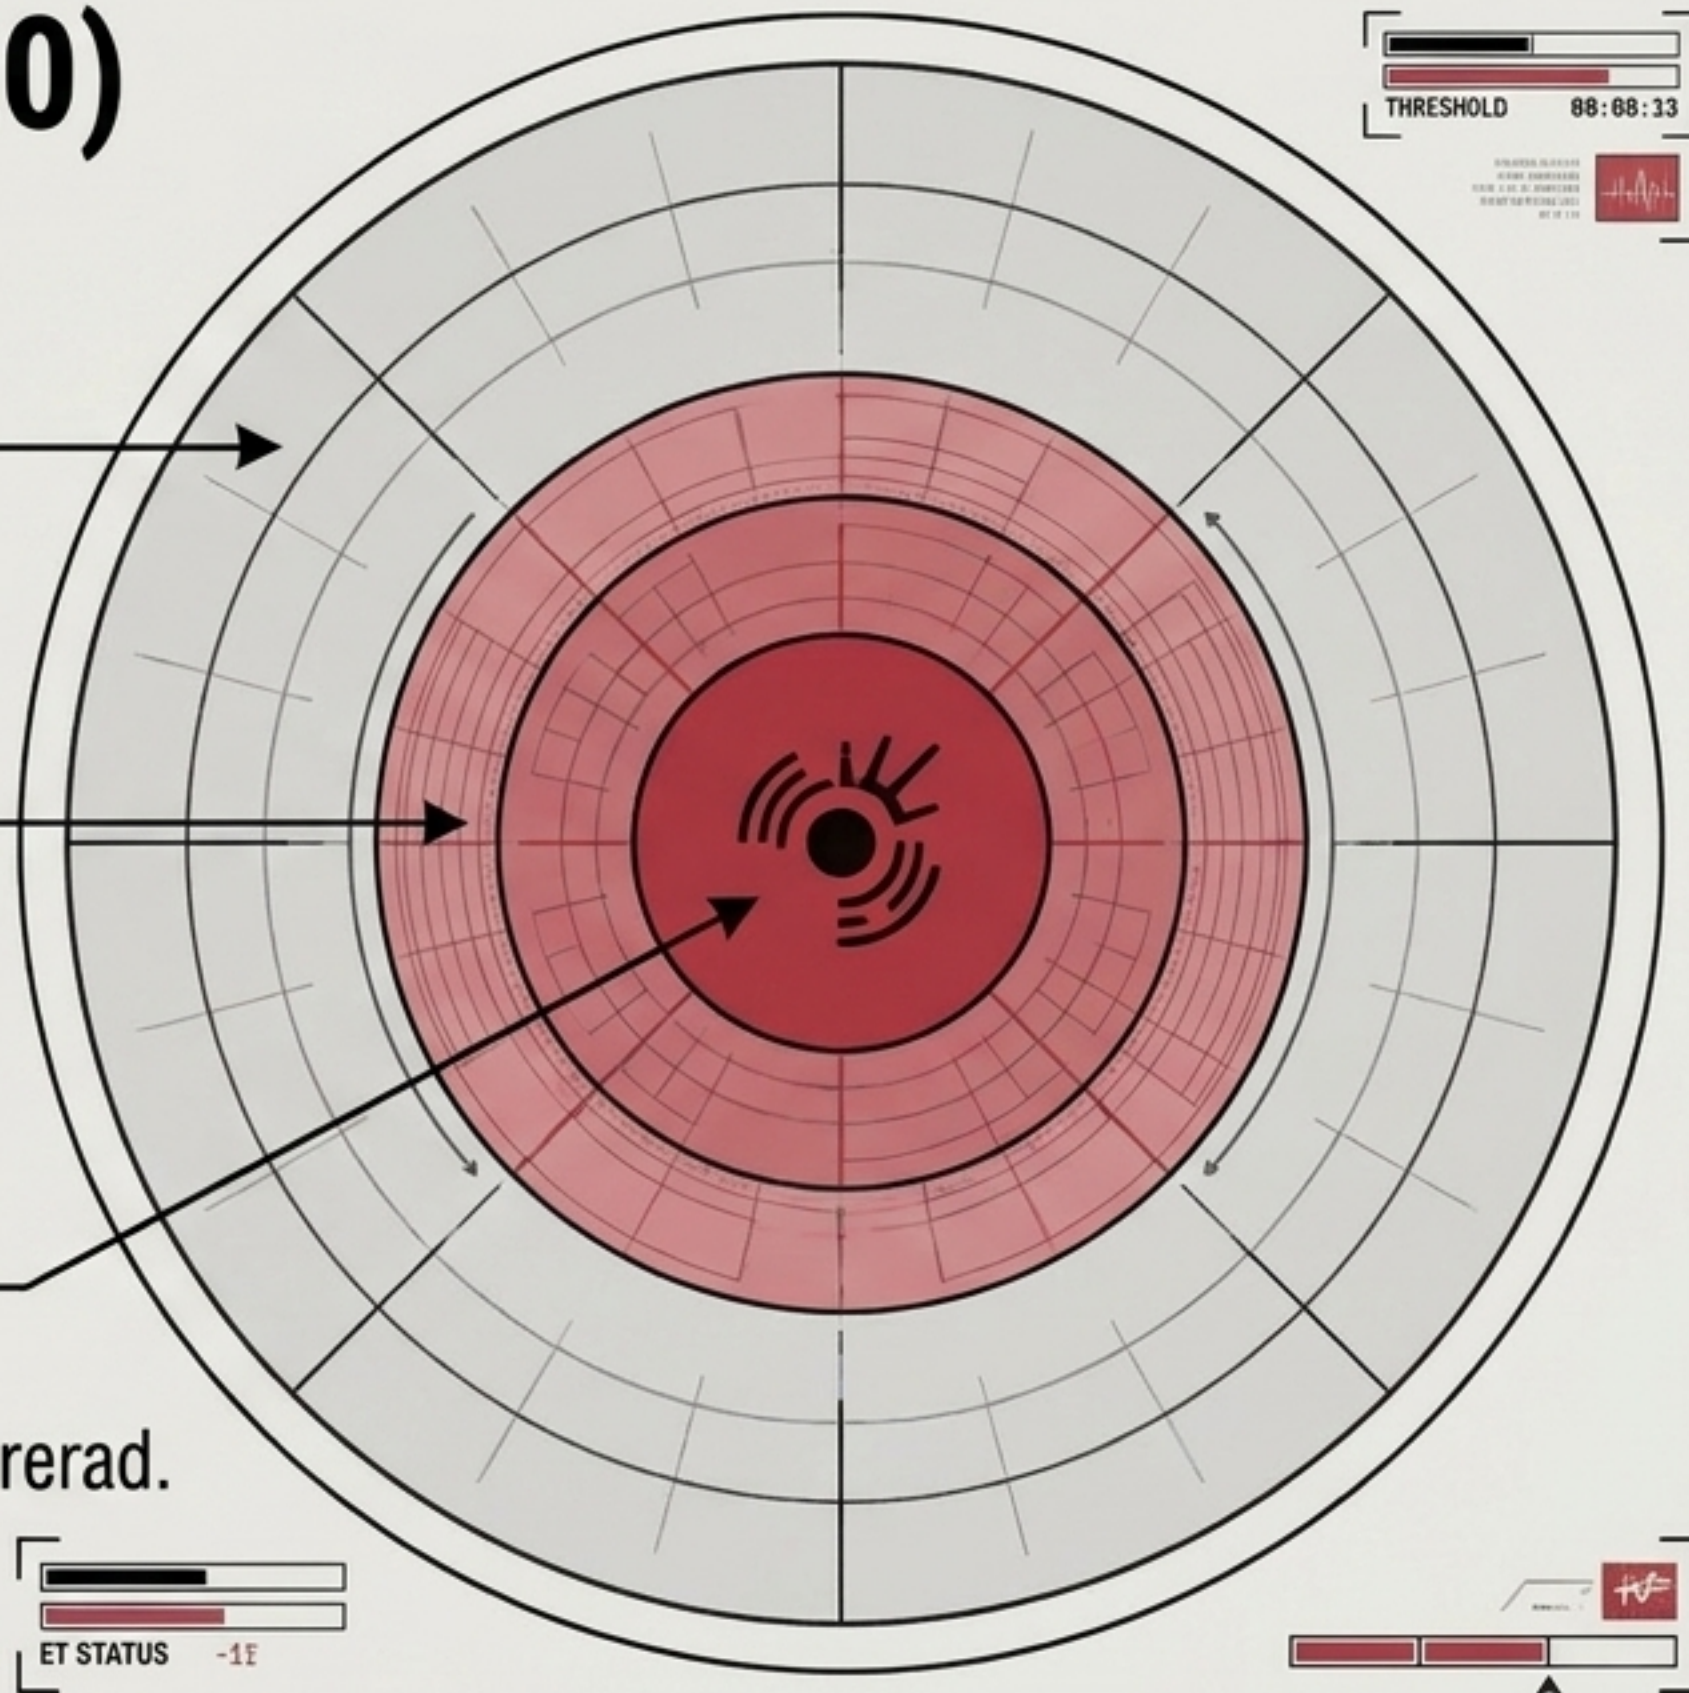


Elektronisk Tålighet (ET)

EMP orsakar inte fysisk skada på biologi. Det angriper enhetens ET-sköld.

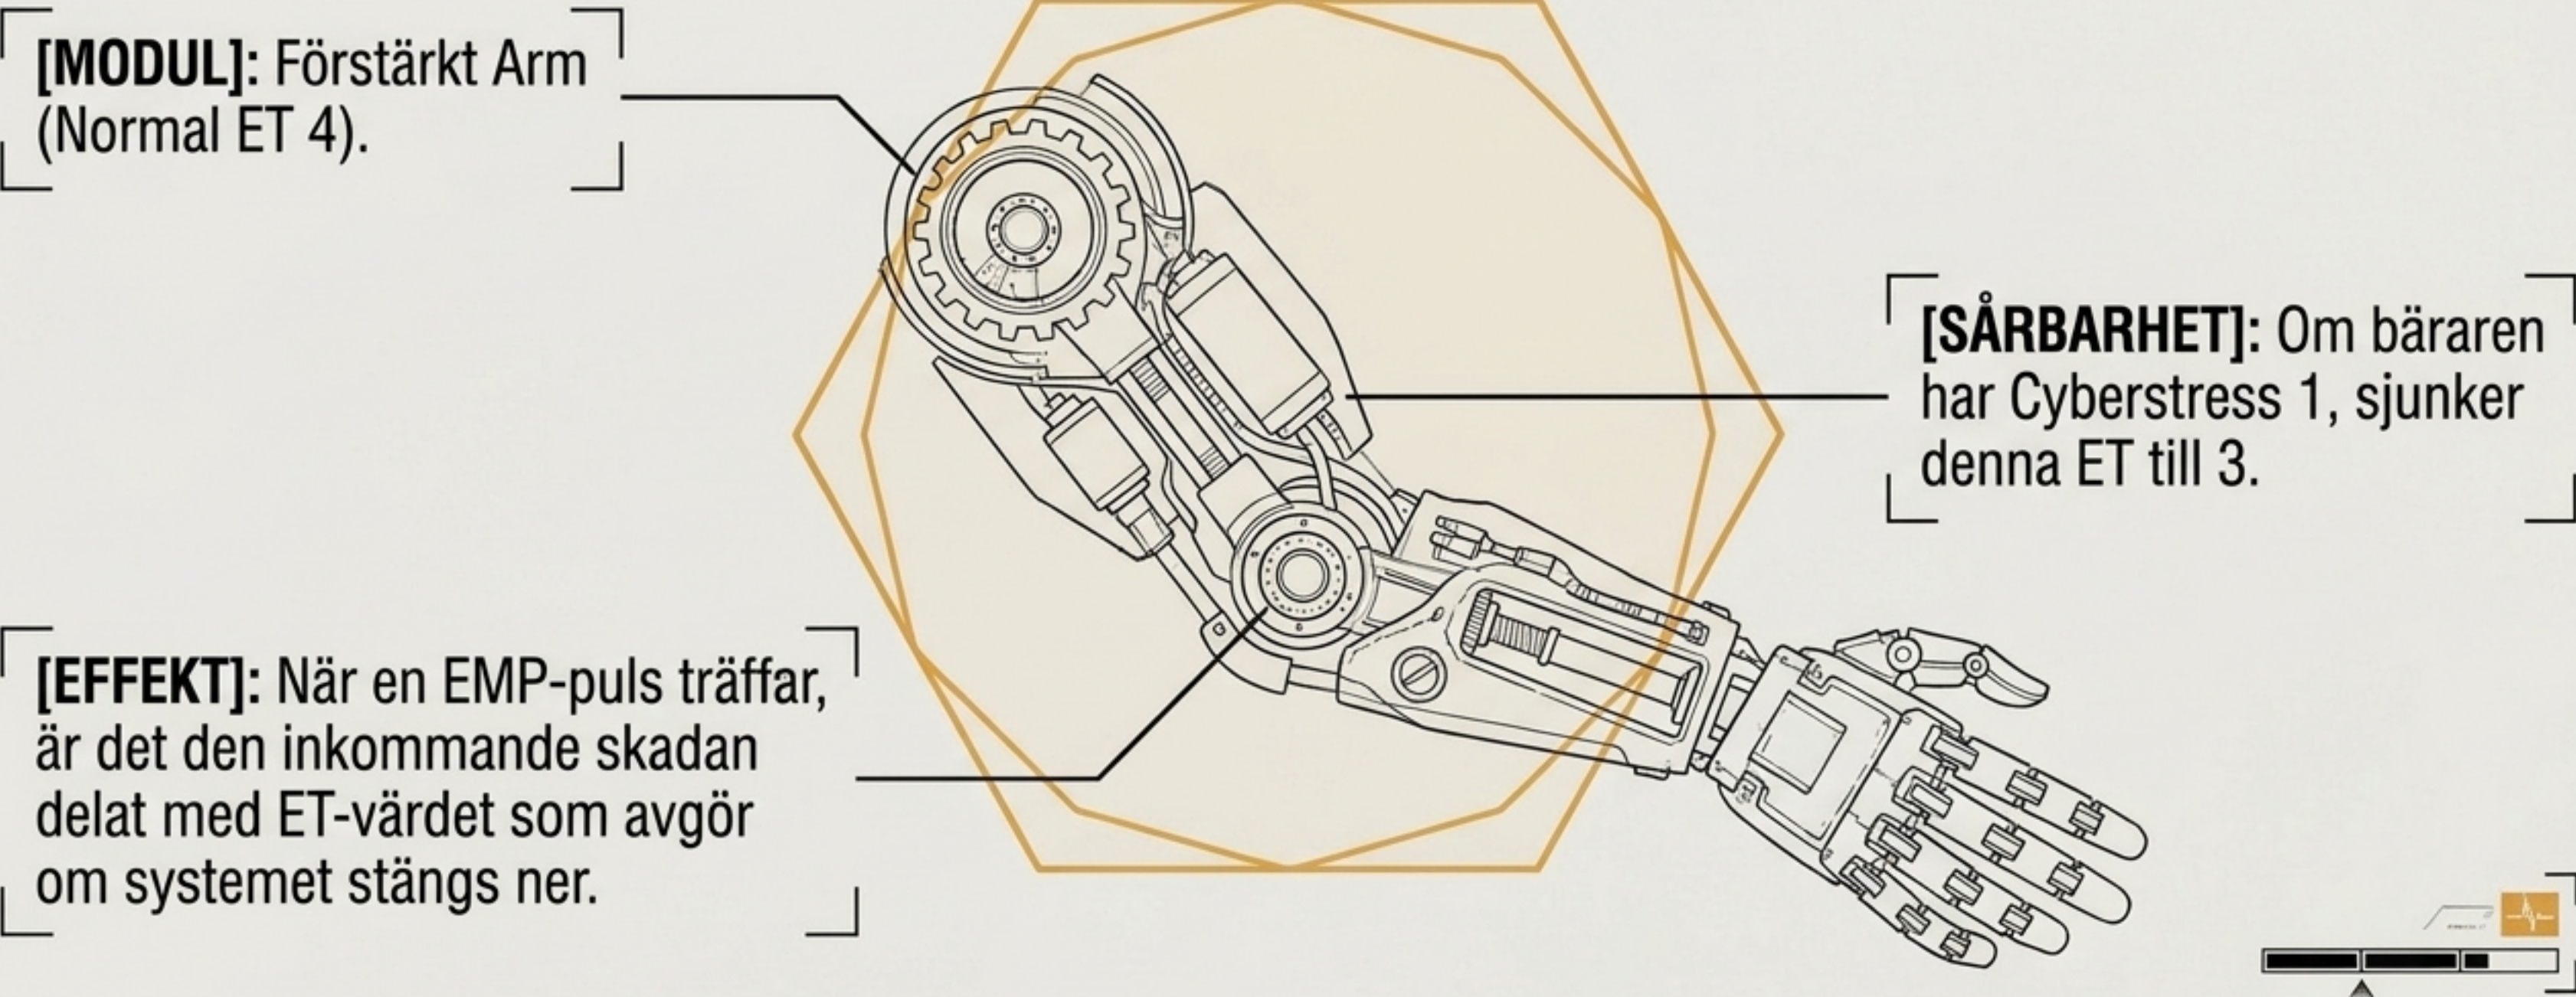

EMP-Skadespektrum (Skada vs ET)

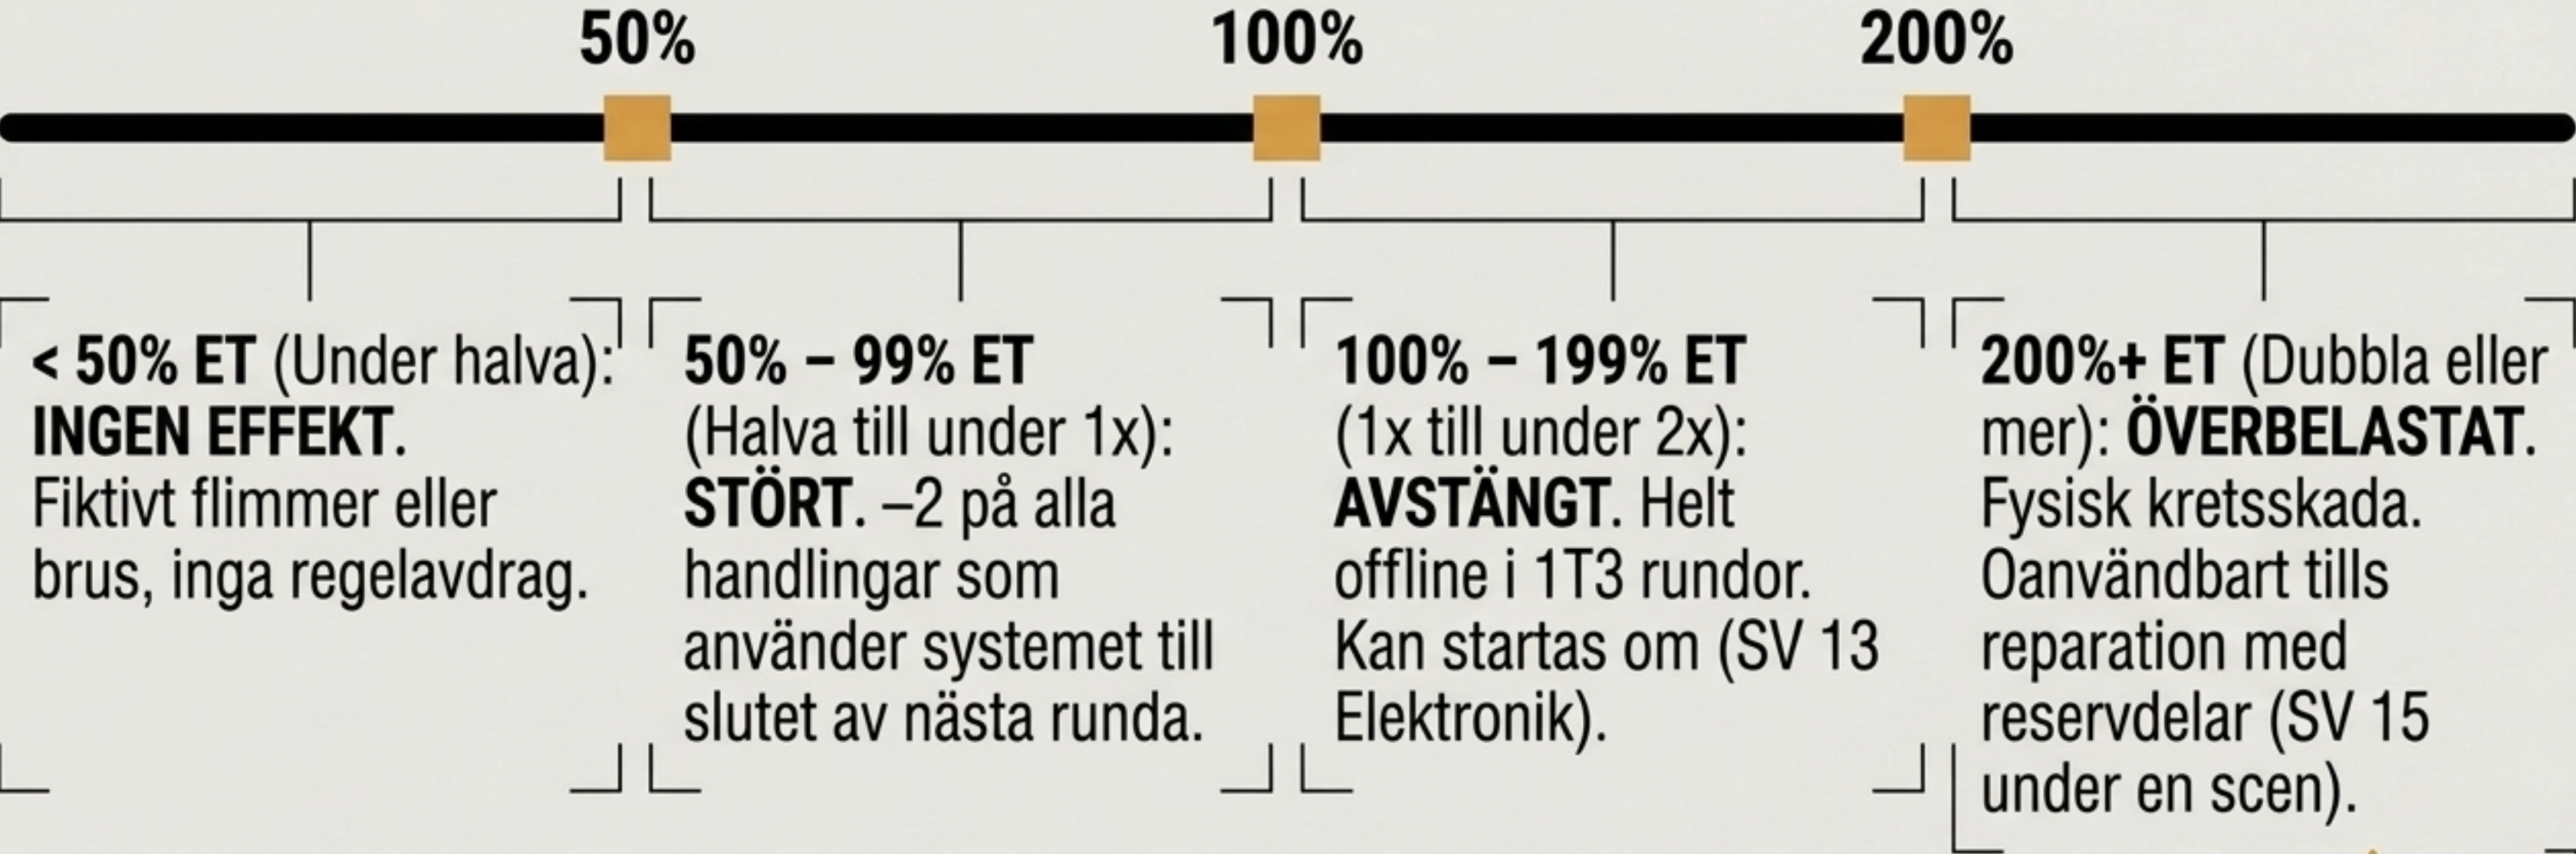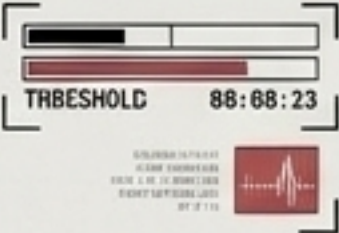


Multi-Mål Distribution (En Träff, Flera System)

[HELIX ASTRA // NOVACORE] CLASSIFIED // PROJEKT: NEURAL INTEGRATION // RAPPORTID: EMP-DIST-995A



Inkommande EMP-Skada = 4

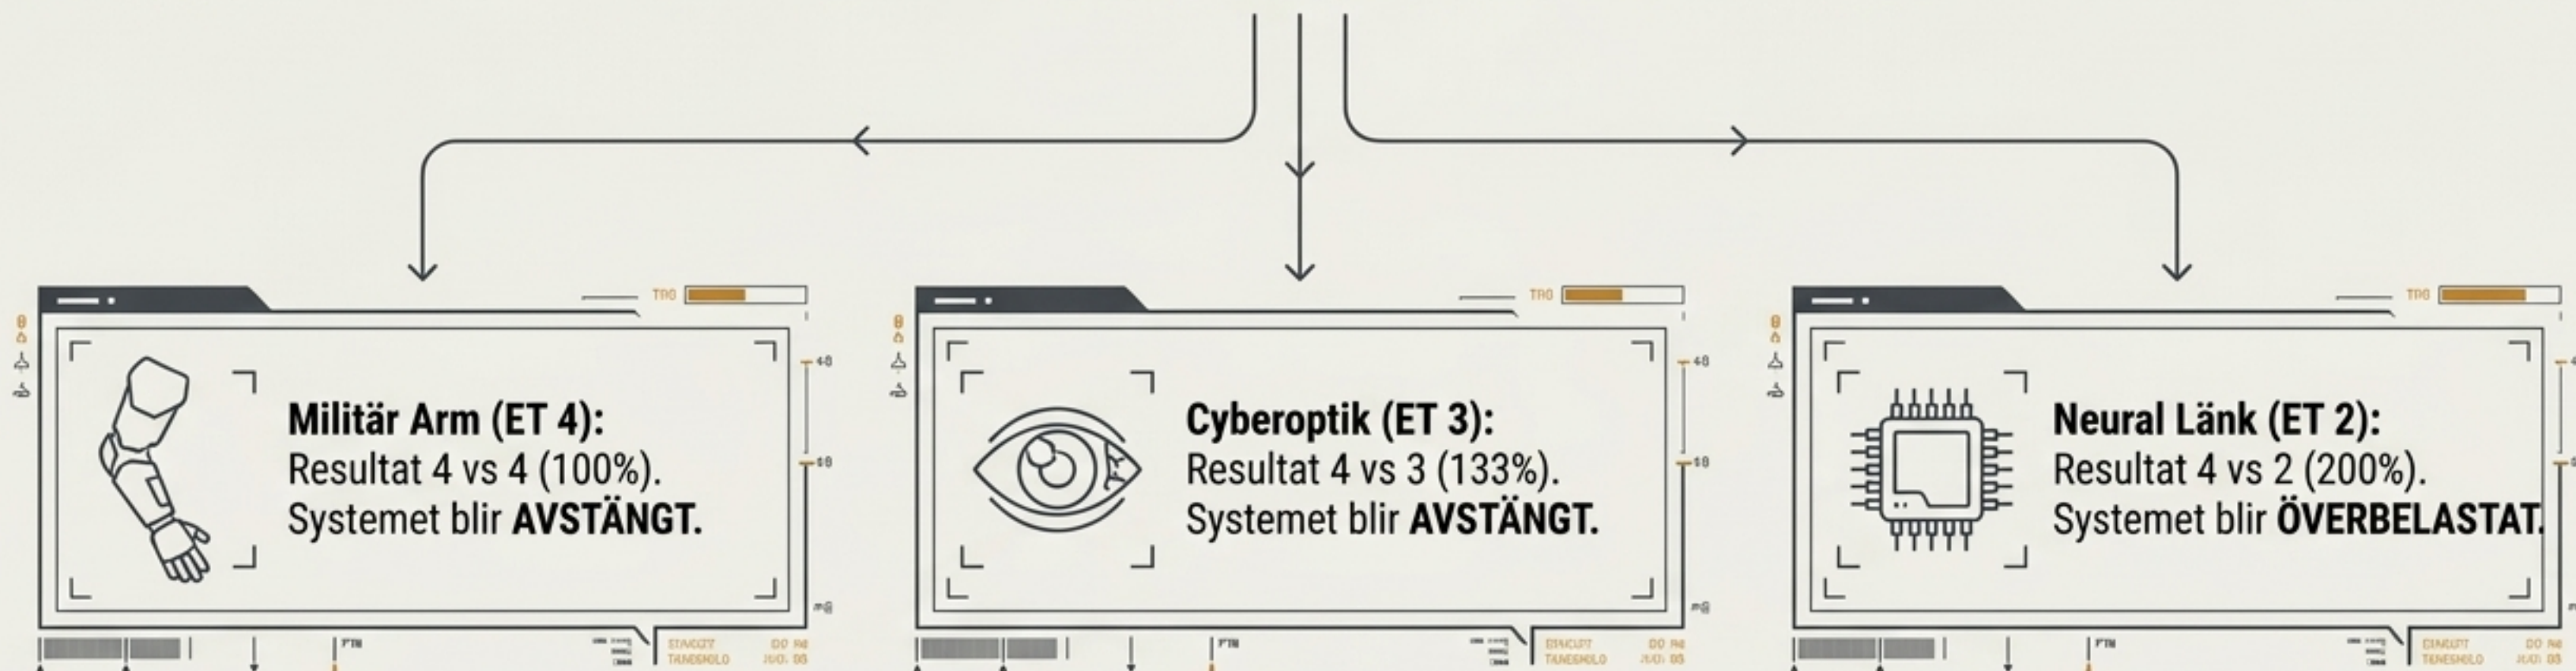

Slå EMP-skadan EN gång. Jämför samma resultat separat mot varje aktivt implantat.

Dataintrångets Anatomi

[HELIX ASTRA // NOVACORE] CLASSIFIED // PROJEKT: NEURAL INTEGRATION // RAPPORTID: DAT-INT-996B

[1T20] + [Färdighet: Hacking] +
[Attribut: INT]

VS

[Brandväggs-SV]

SV 11: Lågsäkerhet (Civila dörrar, personliga nätverk).

SV 13: Medelsäkerhet (Standard kryptering, stationers trafiksystem).

SV 15: Korporativ Militär (Novacore labb, Helix Astra servrar).


Val av Anslutning: Trådlöst vs Neural Länk

[HELIX ASTRA // NOVACORE] CLASSIFIED // PROJEKT: NEURAL INTEGRATION // RAPPORTID: VAL-ANSL-997C

Trådlös Anslutning



Distans: Nära eller Kontakt (via Datadyna).




Svårighet: Standard Brandväggs-SV.




Risk: Enbart digital. Felslag blockerar åtkomst, men lämnar kroppen oskadd.




Neural Länk (Fysiologiskt Gränssnitt)



Distans: Direkt kabel eller närfältsimplantat.



Bonus:
– 2 på Svårighetsgraden (SV) på grund av snabb neural dataström.




Risk (Black ICE):
Öppnar nervsystemet. Ett fummel (naturlig 1:a) steker hjärnan.



Infiltrationsdjup (Effektmarginaler)

LÄSBEHÖRIGHET (Lika med eller över SV)

Du kan se data, ladda ner loggar och passivt observera systemet.



[STATUS: OBSERVERAR] // BANDBREDD: LÅG // LOGGAR: +

SYSTEMKONTROLL (EM + 5)


Du kan manipulera miljön: öppna/stänga slussar, stänga av övervakningssensorer, dekryptera filer.




[ÅTKOMST: AKTIV] // MILJÖKONTROLL: AKTIVERAD // SENSORER: AVSTÄNGD

ROT-ACCESS (EM + 10)

Fullständig administrativ makt: ta över försvarsrobotar, utlösa nödstängning, skriva om AI-protokoll.




[ADMIN: TOTAL KONTROLL] // FÖRSVARSRBOTAR: ÖVERTAGNA // PROTOKOLL: OMPROGRAMMERING INLEDS

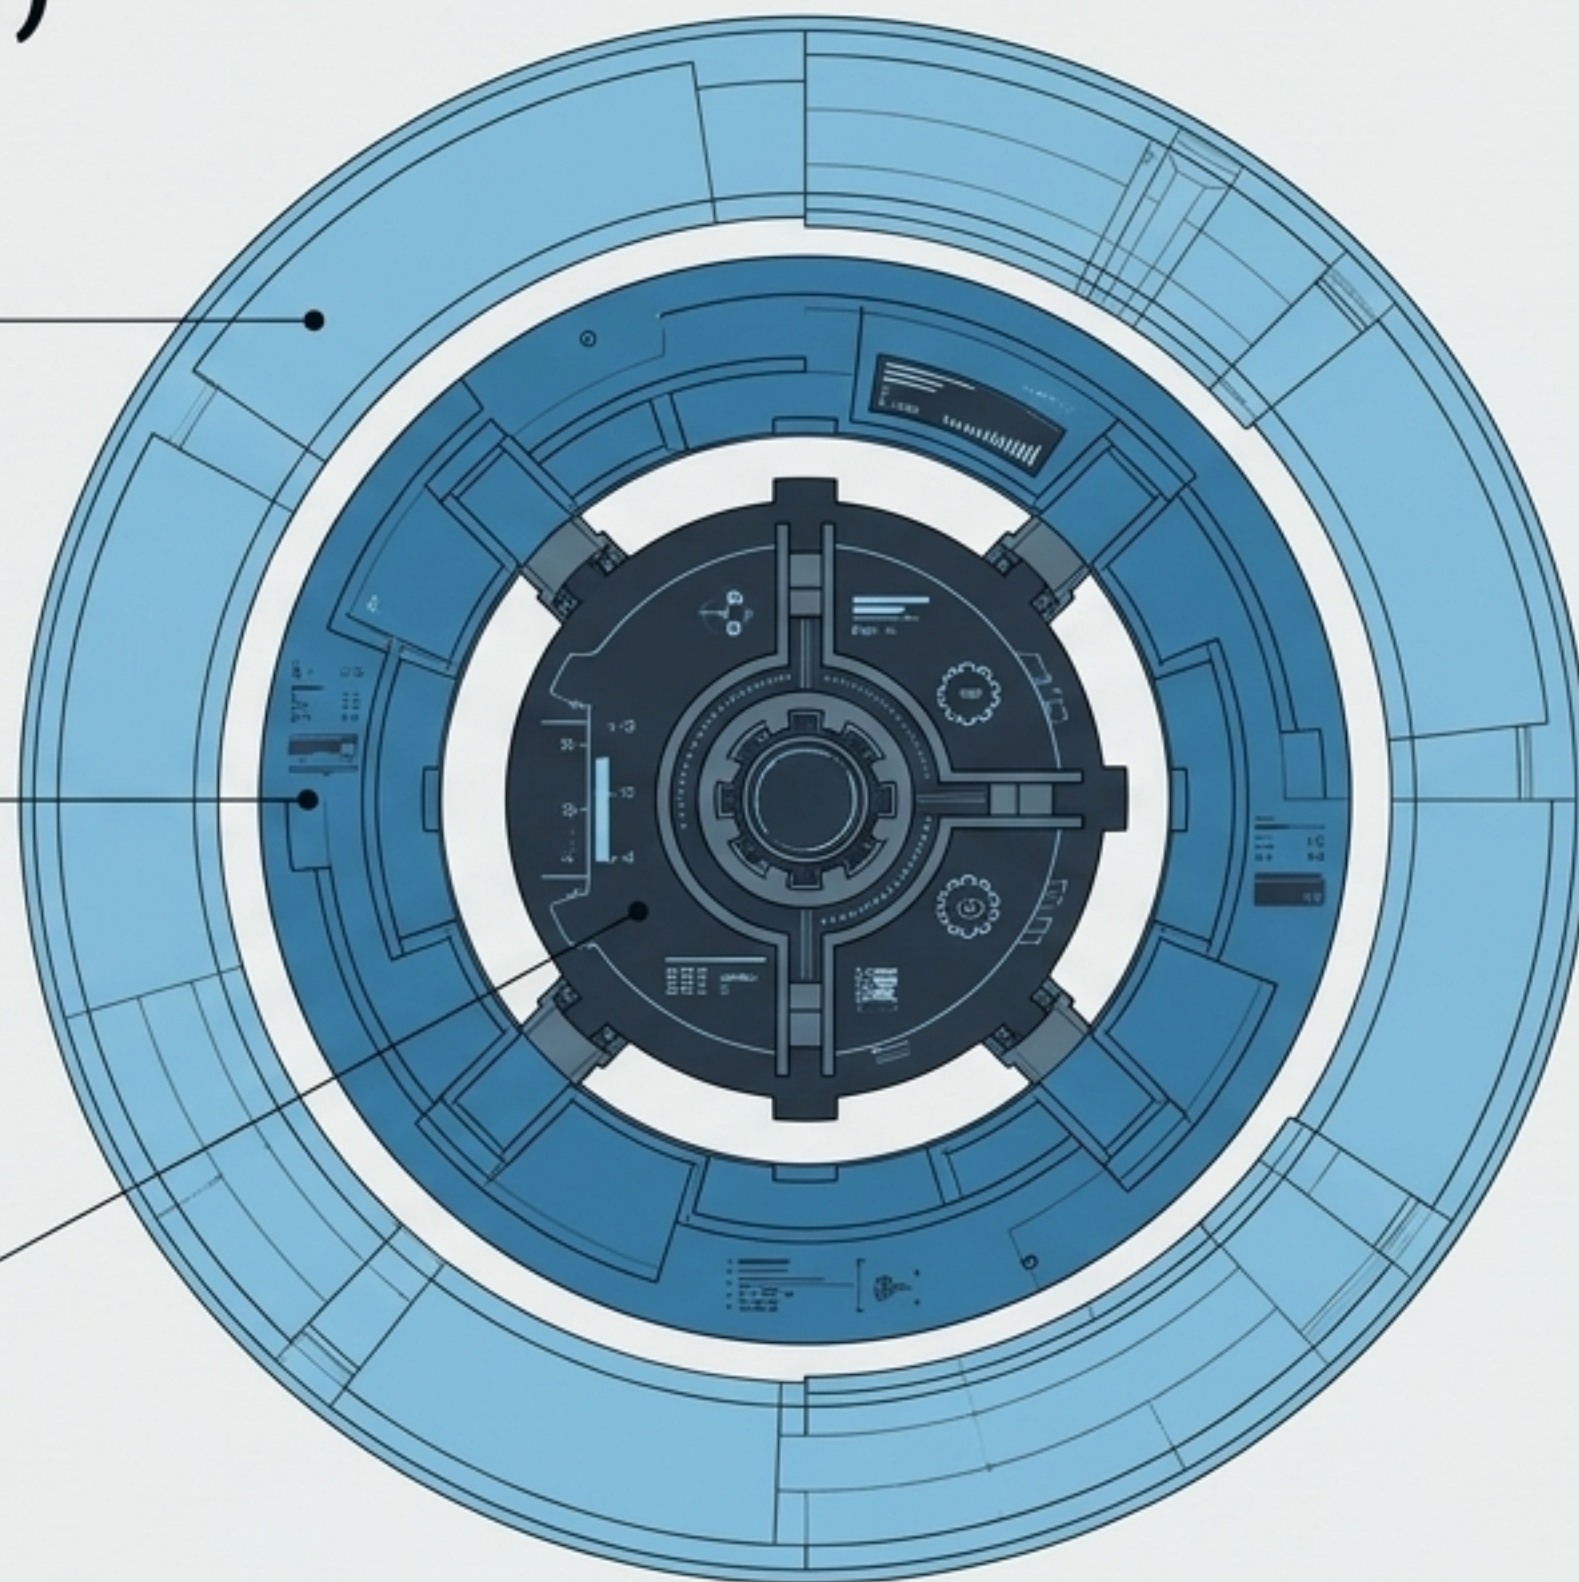

[VARNING] Neural Feedback (Black ICE)

Slås en naturlig 1:a (fummel) under en fysiologisk Hacking (Neural Länk) utlöser nätverket en dödlig motattack mot ditt nervsystem.

Direkt Biologisk Skada: Hackern tar omedelbart 1T6 KP-skada. Detta är ren neurologisk chock och ignorerar fysiskt pansar.



Avstängt Gränssnitt: Din Neurala Länk kortsluter och blir Avstängd fram till omstart.


"The Perfect Storm": Mekanik i Praktiken



Steg 1 (Cyberstress):

Infiltratören bär för mycket krom.
(Cyberstress 1).

Mekanik: Neural Länk får sänkt
ET (ET 3 blir ET 2).



Steg 2 (Hacking):

Infiltratören ansluter via Neural
Länk till en Helix Astra-dörr.


Mekanik: Får -2 på SV, men
öppnar upp sitt nervsystem.



Steg 3 (EMP-Fällan):


Dörren är riggad med en
EMP-laddning (Skada 4).

Mekanik: Skadan (4) jämförs mot
länkens sänkta ET (2) = 200%.
Länken blir ÖVERBELASTAT.
Hackern tar hårdvaruskada inuti
skallen.




Taktisk Referens (Spelledar-HUD)

Cyberstress


Gräns: UTH + 1    

Nivå 1: -1 ET (alla)
Nivå 2: -2 VP, -1 Initiativ
Nivå 3: Bakslag vid fummel

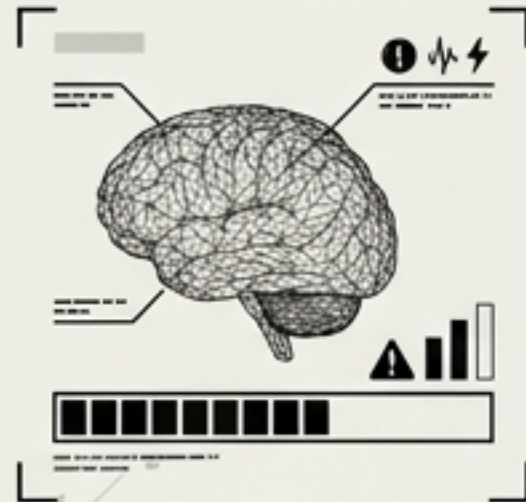

EMP (Skada vs ET)


< 50%: Säker
50-99%: Stört (-2)
100-199%: Avstängt (1T3 rundor)
200%+: Överbelastat (Skada)

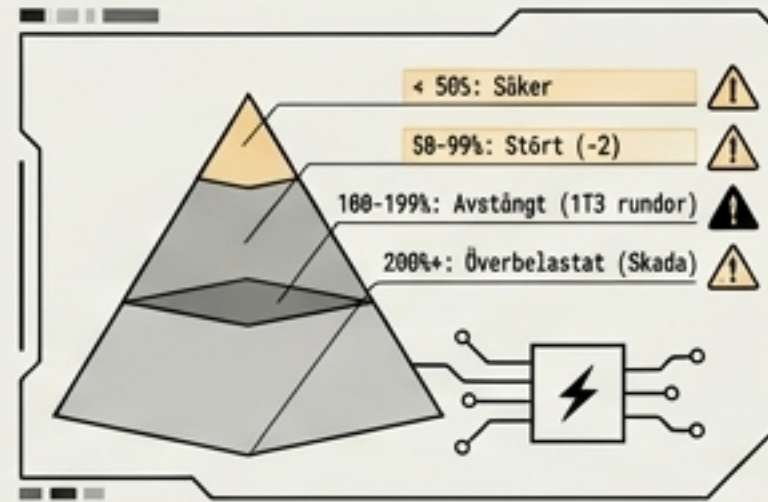

Hacking (SV & EM)

SV 11/13/15 (Neural länk: -2 SV).

SV = Läsbehörighet
EM+5 = Systemkontroll
EM+10 = Rot-access

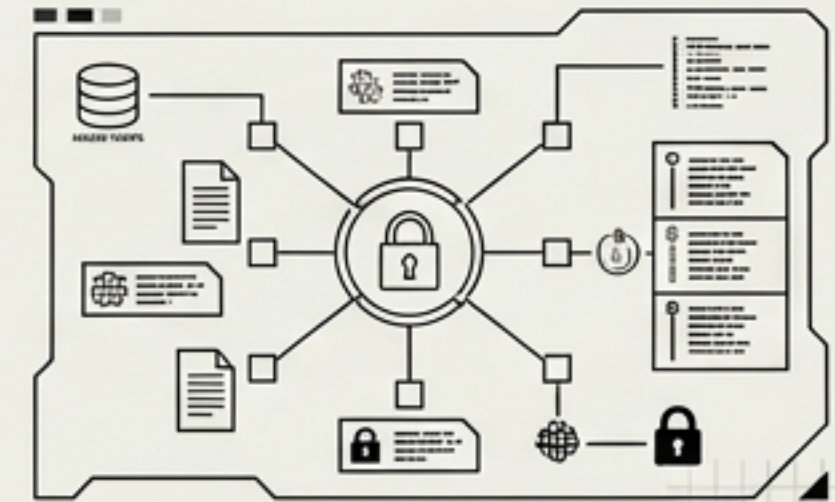

[STATUS: SYSTEM: NOMINAL // BIOTRAUMA: N/A // NEURAL: STABLE (100%) // TID: T-PLUS 00:15:30 (OPERATIONAL)]



[DATANÄT FRÅNKOPPLAT]
Avslutar lokal diagnostik. Spara loggar och rensa spår...■